

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE

Odjel: Odjel Mikrobiologije

Protokol: 543.


Naziv kupca:	Vodovod Prozor OŠ Rumboci - Prozor / Rama
Naručilac ispitivanja:	JKP " VODOGRAD " doo Prozor / Rama
Vrsta uzorka:	Voda iz centralnog vodovoda
Vrsta objekta:	Centralni vodovod
Broj uzoraka:	1
Datum uzorkovanja:	14.11.2024
Mjesto	Prozor - Rama
Vrsta ispitivanja:	Mikrobiološko ispitivanje
Dostavljeno od strane:	JKP " VODOGRAD " doo Prozor / Rama
Stanje uzorka:	0,5l
Datum prijema uzorka:	14.11.2024
Datum početka ispitivanja:	14.11.2024
Datum kraja ispitivanja:	18.11.2024
Plan/Procedura uzorkovanja:	
Napomena:	
Inspekcijski zapisnik:	Hlor 0
Ispravno:	DA

REZULTATI ISPITIVANJA

Parametar ispitivanja	JM	Rezultat ispitivanja	Referentna vrijednost	Metoda ispitivanja	Ispravno
Escherichia coli na 36C+-2C,21h+-3h	cfu/100ml	0	0	MF	DA
Enterococcus spp.36C+-2C,44h+-2h	cfu/100	0	0	MF	DA
Ostali koliformi 36C+-2C,21h+-3h	cfu/100ml	0	0	MF	DA

Zaključak: Ispitivani uzorak ODGOVARA prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće ("Službeni glasnik BiH " br.40/10, 30/12, 62/17)

Analizu uradio: Edin Zolj

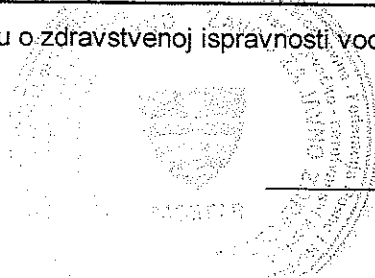

[Signature]
Zavod za javno zdravstvo
Hercegovačko-neretvanskog kantona /županije
24.11.2024

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE

Odjel: Odjel Mikrobiologije

Protokol: 544.


Naziv kupca:	Vodovod Prozor česma Bakovići Ripci - Prozor / Rama
Naručilac ispitivanja:	JKP " VODOGRAD " doo Prozor / Rama
Vrsta uzorka:	Voda iz centralnog vodovoda
Vrsta objekta:	Centralni vodovod
Broj uzoraka:	1
Datum uzorkovanja:	14.11.2024
Mjesto	Prozor - Rama
Vrsta ispitivanja:	Mikrobiološko ispitivanje
Dostavljeno od strane:	JKP " VODOGRAD " doo Prozor / Rama
Stanje uzorka:	0,5l
Datum prijema uzorka:	14.11.2024
Datum početka ispitivanja:	14.11.2024
Datum kraja ispitivanja:	18.11.2024
Plan/Procedura uzorkovanja:	
Napomena:	
Inspekcijski zapisnik:	Hlor 0
Ispravno:	DA

REZULTATI ISPITIVANJA

Parametar ispitivanja	JM	Rezultat ispitivanja	Referentna vrijednost	Metoda ispitivanja	Ispravno
Escherichia coli na 36C+-2C,21h+-3h	cfu/100ml	0	0	MF	DA
Enterococcus spp.36C+-2C,44h+-2h	cfu/100	0	0	MF	DA
Ostali koliformi 36C+-2C,21h+-3h	cfu/100ml	0	0	MF	DA

Zaključak: Ispitivani uzorak ODGOVARA prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće ("Službeni glasnik BiH " br.40/10, 30/12, 62/17)

Analizu uradio: Edin Zolj

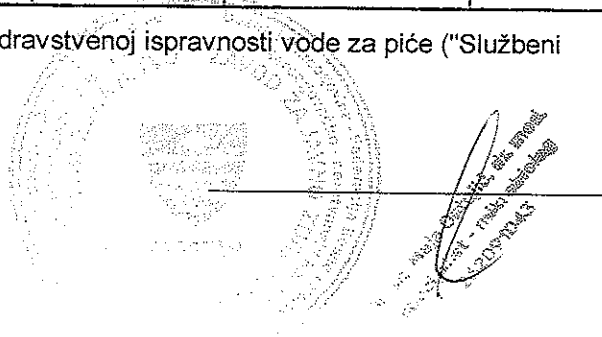

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE

Odjel: Odjel Mikrobiologije

Protokol: 545.

Naziv kupca:	Vodovod Prozor česma Kamenolom Podbor - Prozor / Rama
Naručilac ispitivanja:	JKP " VODOGRAD " doo Prozor / Rama
Vrsta uzorka:	Voda iz centralnog vodovoda
Vrsta objekta:	Centralni vodovod
Broj uzoraka:	1
Datum uzorkovanja:	14.11.2024
Mjesto	Prozor - Rama
Vrsta ispitivanja:	Mikrobiološko ispitivanje
Dostavljeno od strane:	JKP " VODOGRAD " doo Prozor / Rama
Stanje uzorka:	0,5l
Datum prijema uzorka:	14.11.2024
Datum početka ispitivanja:	14.11.2024
Datum kraja ispitivanja:	18.11.2024
Plan/Procedura uzorkovanja:	
Napomena:	
Inspekcijski zapisnik:	Hlor 0
Ispravno:	DA

REZULTATI ISPITIVANJA

Parametar ispitivanja	JM	Rezultat ispitivanja	Referentna vrijednost	Metoda ispitivanja	Ispravno
Escherichia coli na 36C+-2C,21h+-3h	cfu/100ml	0	0	MF	DA
Enterococcus spp.36C+-2C,44h+-2h	cfu/100	0	0	MF	DA
Ostali koliformi 36C+-2C,21h+-3h	cfu/100ml	0	0	MF	DA

Zaključak: Ispitivani uzorak ODGOVARA prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće ("Službeni glasnik BiH " br.40/10, 30/12, 62/17)

Analizu uradio: Edin Zolj



Dr. sc. Edin Zolj, št. svjedoč.
funkcija - mikrobiolog

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE

Odjel: Odjel Mikrobiologije

Protokol: 546.

Naziv kupca:	Vodovod Prozor česma Upravna zgrada Komunalnog - Prozor / Rama
Naručilac ispitivanja:	JKP " VODOGRAD " doo Prozor / Rama
Vrsta uzorka:	Voda iz centralnog vodovoda
Vrsta objekta:	Centralni vodovod
Broj uzoraka:	1
Datum uzorkovanja:	14.11.2024
Mjesto	Prozor - Rama
Vrsta ispitivanja:	Mikrobiološko ispitivanje
Dostavljeno od strane:	JKP " VODOGRAD " doo Prozor / Rama
Stanje uzorka:	0,5l
Datum prijema uzorka:	14.11.2024
Datum početka ispitivanja:	14.11.2024
Datum kraja ispitivanja:	18.11.2024
Plan/Procedura uzorkovanja:	
Napomena:	
Inspekcijski zapisnik:	Hlor 0
Ispravno:	DA

REZULTATI ISPITIVANJA

Parametar ispitivanja	JM	Rezultat ispitivanja	Referentna vrijednost	Metoda ispitivanja	Ispravno
Escherichia coli na 36C+-2C,21h+-3h	cfu/100ml	0	0	MF	DA
Enterococcus spp.36C+-2C,44h+-2h	cfu/100	0	0	MF	DA
Ostali koliformi 36C+-2C,21h+-3h	cfu/100ml	0	0	MF	DA

Zaključak: Ispitivani uzorak ODGOVARA prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće ("Službeni glasnik BiH " br.40/10, 30/12, 62/17)

Analizu uradio: Edin Zolj

