

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI KANTON-ŽUPANIJA
Zavod za javno zdravstvo Hercegovačko-neretvanskog kantona /županije
M.Tita 53, 88000 Mostar tel: 387 36 551 478, 552 635 fax. 36 551 477 info@zzjz.ba
ODJEL MIKROBIOLOGIJE **DEPARTMENT OF MICROBIOLOGY**

IZVJEŠTAJ O MIKROBIOLOŠKOM ISPITIVANJU VODE

Izveštaj broj : 218

1. Podaci o uzorku

Vlasnik uzorka	JKP Vodograd, d.o.o. Prozor Rama		
Vrsta vodnog objekta	Javni vodovodni sustav		
Naručilac ispitivanja	Sanitaro – komunalna inspekcija i inspekcija zaštite okoliša Prozor Rama		
Vrste i karakteristike uzorka	Voda za piće		
Koncentracija Cl na mjestu uzorkovanja			
Mjesto ,datum i vrijeme uzorkovanja	Česma privatna kuća Rumboci 23/07/2025		
Napomena			
Vrste ispitivanja	Mikrobiološka ispitivanja - Osnovna analiza		
Datum i vrijeme prijema uzorka	23/07/25	Datum i vrijeme početka ispitivanja	23/07/25
Datum završetka ispitivanja	25/07/25		

2.Rezultati ispitivanja

Parametar ispitivanja	Jedinica mjere	Rezultat ispitivanja	MDV.	Metoda ispitivanja
Eschericia coli (36°C±2 °C: 21h ± 3h)	cfu/100ml	0	Nije dozvoljeno	MF
Ukupne koliformne bakterije (36°C±2 °C: 21h ± 3h)	cfu/100ml	0	Nije dozvoljeno	MF
Enterococcus faecalis (36°C±2 °C: 44 ±4) h	cfu/100ml	0	Nije dozvoljeno	MF

MDV – maksimalno dozvoljena vrijednost


Cfu – colony forming unit (jedinica formiranih kolonija)

METODA: MF – Membranska filtracija

Rezultati ispitivanja odnose se isključivo na ispitani uzorak onakav kakav je dostavljen u laboratorij.

Zaključak: Ispitivani uzorak ODGOVARA prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće ("Službeni glasnik BiH" br. 40/10,30/12,62/17)

Analizu uradila:
Boškailo Seada

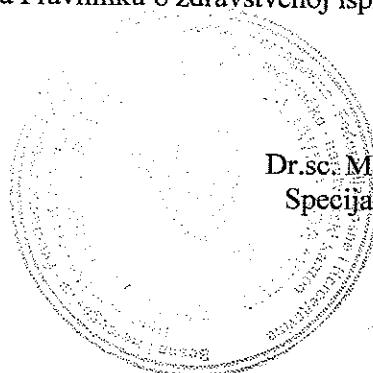

Dr.sc. Maja Ostojić dr.med.
Specijalist mikrobiolog

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI KANTON-ŽUPANIJA
Zavod za javno zdravstvo Hercegovačko-neretvanskog kantona /županije
M.Tita 53, 88000 Mostar tel: 387 36 551 478, 552 635 fax. 36 551 477 info@zzjz.ba
ODJEL MIKROBIOLOGIJE **DEPARTMENT OF MICROBIOLOGY**

IZVJEŠTAJ O MIKROBIOLOŠKOM ISPITIVANJU VODE

Izveštaj broj : 219

1. Podaci o uzorku

Vlasnik uzorka	JKP Vodograd, d.o.o. Prozor Rama		
Vrsta vodnog objekta	Javni vodovodni sustav		
Naručilac ispitivanja	Sanitarno – komunalna inspekcija i inspekcija zaštite okoliša Prozor Rama		
Vrste i karakteristike uzorka	Voda za piće		
Koncentracija Cl na mjestu uzorkovanja			
Mjesto ,datum i vrijeme uzorkovanja	Česma privatna kuća Ripci 23/07/2025		
Napomena			
Vrste ispitivanja	Mikrobiološka ispitivanja - Osnovna analiza		
Datum i vrijeme prijema uzorka	23/07/25	Datum i vrijeme početka ispitivanja	23/07/25
Datum završetka ispitivanja	25/07/25		

2.Rezultati ispitivanja

Parametar ispitivanja	Jedinica mjere	Rezultat ispitivanja	MDV.	Metoda ispitivanja
Eschericia coli (36°C±2 °C: 21h ± 3h)	cfu/100ml	0	Nije dozvoljeno	MF
Ukupne koliformne bakterije (36°C±2 °C: 21h ± 3h)	cfu/100ml	0	Nije dozvoljeno	MF
Enterococcus faecalis (36°C±2 °C: 44 ±4) h	cfu/100ml	0	Nije dozvoljeno	MF

MDV – maksimalno dozvoljena vrijednost

Cfu – colony forming unit (jedinica formiranih kolonija)

METODA: MF – Membranska filtracija

Rezultati ispitivanja odnose se isključivo na ispitani uzorak onakav kakav je dostavljen u laboratorij.

Zaključak: Ispitivani uzorak ODGOVARA prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće ("Službeni glasnik BiH" br. 40/10,30/12,62/17)

Analizu uradila:
Boškailo Seada

Dr.sc. Maja Ostojić dr.med.
Specijalist mikrobiolog

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI KANTON-ŽUPANIJA
Zavod za javno zdravstvo Hercegovačko-neretvanskog kantona /županije
M.Tita 53, 88000 Mostar tel: 387 36 551 478, 552 635 fax. 36 551 477 info@zzjz.ba
ODJEL MIKROBIOLOGIJE **DEPARTMENT OF MICROBIOLOGY**

IZVJEŠTAJ O MIKROBIOLOŠKOM ISPITIVANJU VODE

Izvještaj broj : 220

1. Podaci o uzorku

Vlasnik uzorka	JKP Vodograd, d.o.o. Prozor Rama		
Vrsta vodnog objekta	Javni vodovodni sustav		
Naručilac ispitivanja	Sanitarno – komunalna inspekcija i inspekcija zaštite okoliša Prozor Rama		
Vrste i karakteristike uzorka	Voda za piće		
Koncentracija Cl na mjestu uzorkovanja			
Mjesto ,datum i vrijeme uzorkovanja	Česma privatna kuća Podbor 23/07/2025		
Napomena			
Vrste ispitivanja	Mikrobiološka ispitivanja - Osnovna analiza		
Datum i vrijeme prijema uzorka	23/07/25	Datum i vrijeme početka ispitivanja	23/07/25
Datum završetka ispitivanja	25/07/25		

2.Rezultati ispitivanja

Parametar ispitivanja	Jedinica mjere	Rezultat ispitivanja	MDV.	Metoda ispitivanja
Eschericia coli (36°C±2 °C: 21h ± 3h)	cfu/100ml	0	Nije dozvoljeno	MF
Ukupne koliformne bakterije (36°C±2 °C: 21h ± 3h)	cfu/100ml	0	Nije dozvoljeno	MF
Enterococcus faecalis (36°C±2 °C: 44 ±4) h	cfu/100ml	0	Nije dozvoljeno	MF

MDV – maksimalno dozvoljena vrijednost


Cfu – colony forming unit (jedinica formiranih kolonija)

METODA: MF – Membranska filtracija

Rezultati ispitivanja odnose se isključivo na ispitani uzorak onakav kakav je dostavljen u laboratorij.

Zaključak: Ispitivani uzorak ODGOVARA prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće
("Službeni glasnik BiH" br. 40/10,30/12,62/17)

Analizu uradila:
Boškailo Seada

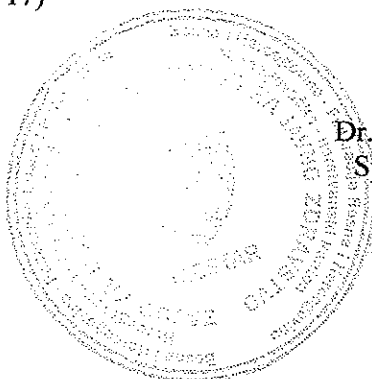

Dr.sc. Maja Ostojić dr.med.
Specijalist mikrobiolog

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI KANTON-ŽUPANIJA
Zavod za javno zdravstvo Hercegovačko-neretvanskog kantona /županije
M.Tita 53, 88000 Mostar tel: 387 36 551 478, 552 635 fax: 36 551 477 info@zzjz.ba
ODJEL MIKROBIOLOGIJE **DEPARTMENT OF MICROBIOLOGY**

IZVJEŠTAJ O MIKROBIOLOŠKOM ISPITIVANJU VODE

Izvještaj broj : 221

1. Podaci o uzorku

Vlasnik uzorka	JKP Vodograd, d.o.o. Prozor Rama		
Vrsta vodnog objekta	Javni vodovodni sustav		
Naručilac ispitivanja	Sanitarno – komunalna inspekcija i inspekcija zaštite okoliša Prozor Rama		
Vrste i karakteristike uzorka	Voda za piće		
Koncentracija Cl na mjestu uzorkovanja			
Mjesto ,datum i vrijeme uzorkovanja	Zgrada Općine Prozor	23/07/2025	
Napomena			
Vrste ispitivanja	Mikrobiološka ispitivanja - Osnovna analiza		
Datum i vrijeme prijema uzorka	23/07/25	Datum i vrijeme početka ispitivanja	23/07/25
Datum završetka ispitivanja	25/07/25		

2.Rezultati ispitivanja

Parametar ispitivanja	Jedinica mjere	Rezultat ispitivanja	MDV.	Metoda ispitivanja
Eschericia coli (36°C±2 °C: 21h ± 3h)	cfu/100ml	0	Nije dozvoljeno	MF
Ukupne koliformne bakterije (36°C±2 °C: 21h ± 3h)	cfu/100ml	0	Nije dozvoljeno	MF
Enterococcus faecalis (36°C±2 °C: 44 ±4) h	cfu/100ml	0	Nije dozvoljeno	MF

MDV – maksimalno dozvoljena vrijednost

Cfu – colony forming unit (jedinica formiranih kolonija)

METODA: MF – Membranska filtracija

Rezultati ispitivanja odnose se isključivo na ispitani uzorak onakav kakav je dostavljen u laboratorij.

Zaključak: Ispitivani uzorak ODGOVARA prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće
("Službeni glasnik BiH" br. 40/10,30/12,62/17)

Analizu uradila:
Boškailo Seada



Dr.sc. Maja Ostojić dr.med.
Specijalist mikrobiolog